

# SISTEMA PROTECCION COLECTIVA ANTICAIDA EN FORJADOS

## FABRICANTE

**Patentes Leonesas SL**

Avda de San Froilan 54 Tfn - 987 211038  
24005 - León Fax - 987 259271

BARANDILLAS FIJAS O EXTENSIBLES  
GUARDACUERPOS PARA CONI EN HORMIGON  
GUARDACUERPOS PARA MUROS DE HORMIGON  
RODAPIES DE MADERA  
POSIBILIDAD INCORPORAR RED





FACIL Y SENCILLO DE INSTALAR

SEGURO Y FIABLE

SIMPLICIDAD DE PIEZAS

SISTEMA ENSAYADO EN EL LABORATORIO 'AIDICO'  
SEGUN UNE 13374 CLASE A Y B


- 1/ ESTE EQUIPO DE TRABAJO SIRVE DE SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA DE BORDE "CLASE A" PARA LA PROTECCION CONTRA CAIDAS DESDE ALTURA EN EDIFICIOS EN CONSTRUCCION
- 2/ ANTES DE SU UTILIZACION, SE DEBE LEER CON ATENCION ESTE MANUAL. EL SISTEMA DEBE SER REVISADO POR LA PERSONA COMPETENTE ANTES DE LA PUESTA EN SERVICIO
- 3/ EL SISTEMA DE PROTECCION COLECTIVA DE BORDE HA SIDO DISEÑADO SEGUN LOS REQUISITOS ESTABLECIDOS EN LA NORMA UNE EN 13374 PARA UN SISTEMA DE PROTECCION DE BORDE DE "CLASE A"
- 4/ LA EFICACIA DEL CONJUNTO DEPENDE DE LA COLOCACION DEL ANCLAJE EN EL HORMIGON Y DE LA INTERDISTANCIA ENTRE POSTES PRINCIPALMENTE ASI COMO DE LA COLOCACION ADECUADA DE LAS BARANDILLAS
- 5/ CUANDO EXISTAN CONDICIONES CLIMATOLOGICAS ADVERSAS ( VIENTO > 50km/h) DEBE SUSPENDERSE LA INSTALACION DEL SISTEMA
- 6/ ESTE SISTEMA NO DEBE INSTALARSE EN LOSAS CON PENDIENTE SUPERIOR A 15° (VER FIGURA)
- 7/ EL MATERIAL ROTO O DAÑADO DEBE DESECHARSE

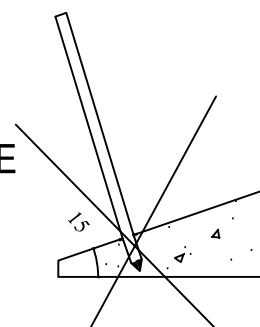

PATENTES LEONESAS

[www.patentesleonesas.com](http://www.patentesleonesas.com)

# SISTEMA PROTECCION COLECTIVA ANTICAIDA EN FORJADOS

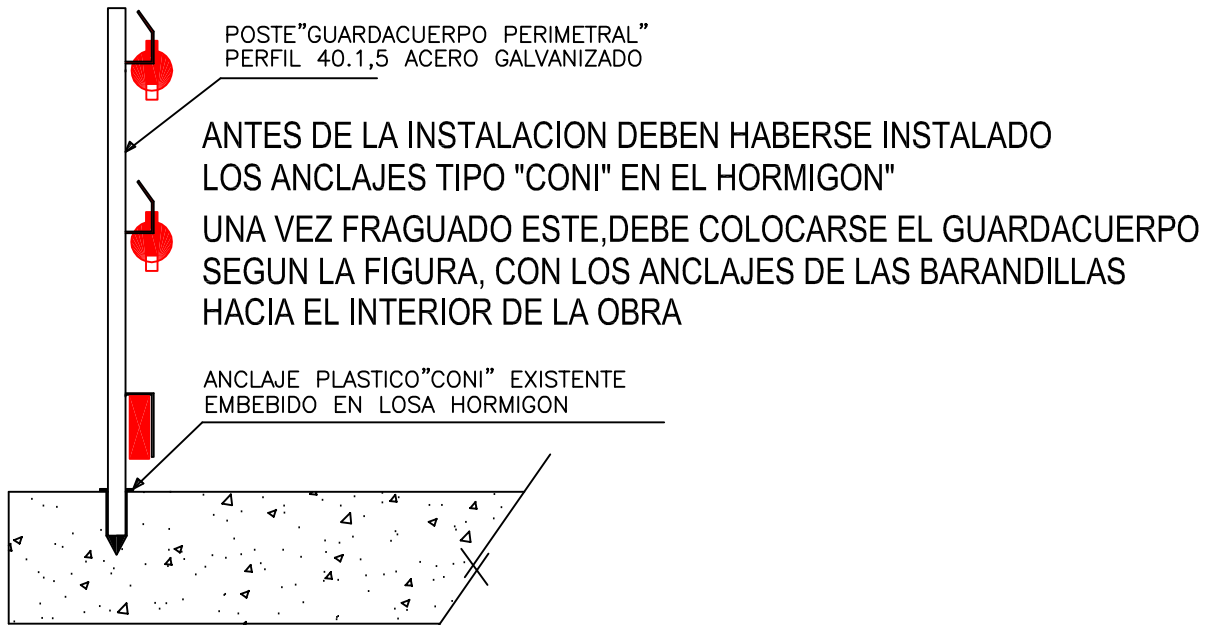

EL SISTEMA HA SIDO TRATADO ANTICORROSION, NO OBSTANTE DEBE ALMACENARSE EN LOCAL SECO Y EN CONTENEDORES DEBIDAMENTE ALMACENADO


DESPUES DE LA CAIDA DE UNA PERSONA U OBJETO HACIA O EN EL SISTEMA LA REUTILIZACION DEL MISMO SOLO DEBE REALIZARSE DESPUES DE HABER SIDO INSPECCIONADO POR UNA PERSONA COMPETENTE

DURANTE SU MANIPULACION Y COLOCACION ES PRECISO UTILIZAR EQUIPOS DE PROTECCION INDIVIDUAL QUE SE ESTIMEN


LA MISION DE ESTE SISTEMA ES PERMITIR EL APOYO DE UNA PERSONA INCLINADA SOBRE LA PROTECCION O CAMINANDO APOYADA EN ELLA Y DETERNER A UNA PERSONA QUE CAMINA O CHOCA CONTRA EL SISTEMA

LA SEPARACION MAXIMA ENTRE GUARDACUERPOS NO DEBE EXCEDER 2.2m a 2.50 m

PRIMERO DEBE INSTALARSE LA BARANDILLA PRINCIPAL

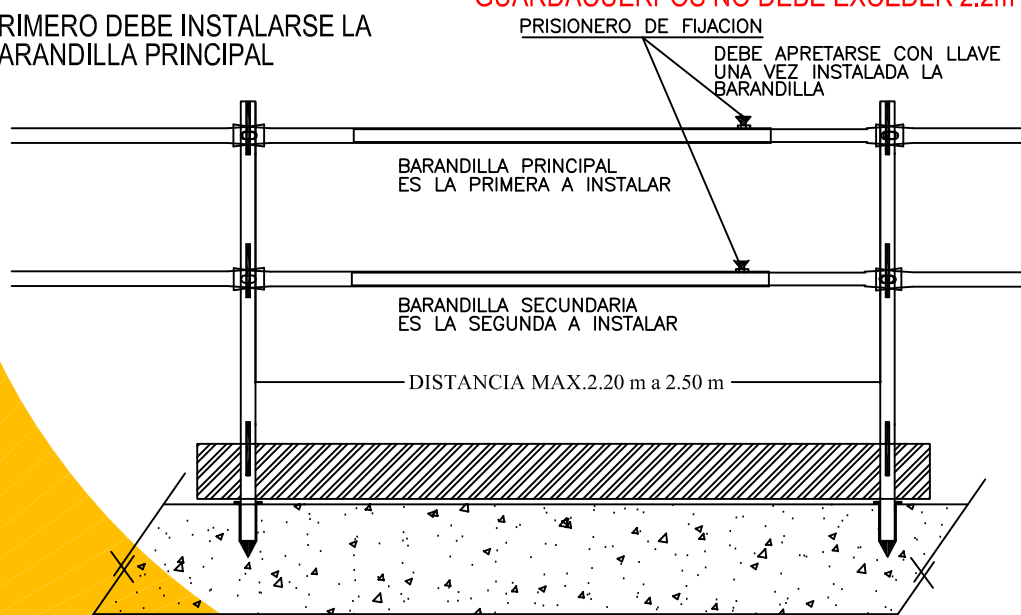

FABRICANTE



PATENTES LEONESAS

[www.patentesleonesas.com](http://www.patentesleonesas.com)

Patentes Lleunesas SL

Avda de San Froilan 54 Tfno - 987 211038  
24005 - León Fax - 987 259271